


# EXPAIR

L'EXtraction Par AIR

## UNITES D'ASPIRATION AVEC FLEXIBLE SUSPENDU GLOBAL

Les aspirations avec flexibles suspendus sont conçues pour l'extraction des gaz d'échappement pendant les tests des moteurs, les réglages, les diagnostics. Ils sont utilisés dans les garages, dans les ateliers et dans les stations services pour les voitures et les camions. Fixés sur un mur ou sur une colonne de structure métallique, ces dispositifs permettent une extraction directe des gaz d'échappement émis par les pots d'échappement des véhicules.

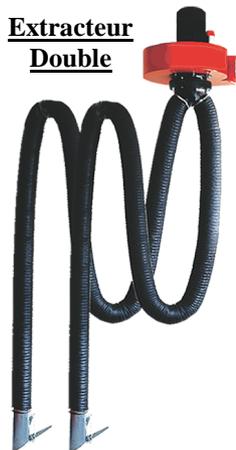

GLOBAL-H-2



GLOBAL-H-1



Cet équipement est constitué d'un support mural, d'un ventilateur et d'une prise d'aspiration simple ou double prolongée par des conduits flexibles.


Les conduits flexibles présentent une buse de captation à leur extrémité ; celle-ci peut s'accrocher sur les pots d'échappement des véhicules en service.

Pour les extracteurs double, il est recommandé d'utiliser des buses d'aspiration métallique (modèle D) qui se referment automatiquement après le décrochage du pot d'échappement.


A la place du ventilateur nous pouvons fixer une pièce de connexion afin de rejoindre une unité d'aspiration différente comme une tourelle ou tous autres systèmes d'aspiration qui peuvent être fixés à l'extérieur ou en toiture. Sur demande nous fournissons aussi les contacteurs électriques requis.

Catégorie d'extracteur	Type	N° article	Ventilateur		Buse		Résistance de température (C°)
				Type	Diamètre (mm)	Longueur (m)	
Unité d'aspiration simple	GLOBAL-H-1-100	8030321	Ventilateur standard	WPA-5-E	100	5	+ 150 °C (et 200°C en pointe)
	GLOBAL-H-1-125	8030331		WPA-6-E	125	5	
	GLOBAL-H-1-150	8030341		WPA-6-E	150	5	
	GLOBAL-H-1-100	8030322	Tourelle	WPA-5-D	100	5	
	GLOBAL-H-1-125	8030332		WPA-6-D	125	5	
	GLOBAL-H-1-150	8030342		WPA-6-D	150	5	
Unité d'aspiration double	GLOBAL-H-2-100	8030351	Ventilateur standard	WPA-6-E	100	2 x 5	
	GLOBAL-H-2-125	8030361		WPA-8-E	125	2 x 5	
	GLOBAL-H-2-100	8030352	Tourelle	WPA-7-D	100	2 x 5	
	GLOBAL-H-2-125	8030362		WPA-8-D	125	2 x 5	

Unité d'aspiration double avec ventilateur sur support mural

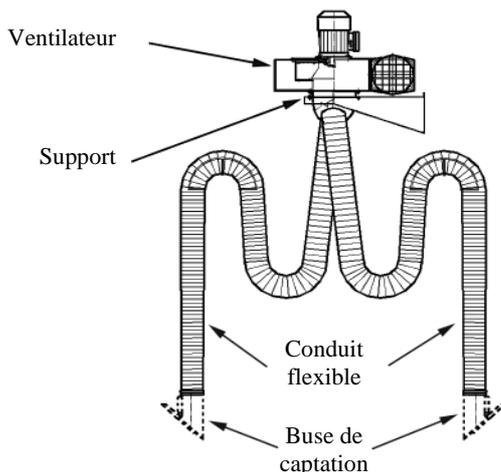

Unité d'aspiration simple avec ventilateur en toiture

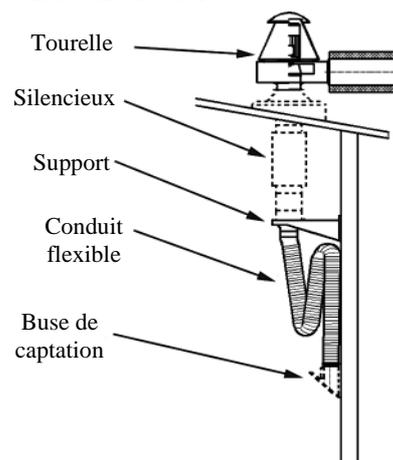

11D, route de Marcilly  
Z.A. du logis vert  
77165 SAINT-SOUPLETS  
Tél : + 33 (0)1 60 01 05 07  
Fax : + 33 (0)1 60 01 03 25  
SARL au capital de 7648 € - 429 460 751 RCS MEAUX  
Code APE-NAF 7112 B - Siret 429 460 751 00010